

熊本城ホール メインホール

音響回線図(4,5F)

舞台下手奥コネクター盤

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	B
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	B
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4

舞台下手袖コネクター盤

<input type="checkbox"/> 30A C型	x6
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	A
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	A
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4

K-舞台下手 音響電源盤

<input type="checkbox"/> カムロック	
MCCB 3P 150AT	
1Φ3W +E E1016(メス)	

映写用コネクター盤

<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x1
<input type="checkbox"/> XLR (M,F)	x4
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x2
<input type="checkbox"/> BNC	x2

音響室/調光室

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	x4
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> BNC	x8

映写用コネクター盤
(5Fギャラリー)

舞台下手奥コネクター盤

舞台上手奥コネクター盤

舞台上手奥コネクター盤

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	D
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	D
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4

舞台上手袖コネクター盤

<input type="checkbox"/> 30A C型	x6
<input type="checkbox"/> 20A 平行2口	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch XLR (M,F)	C
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	C
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x4
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x4

K-舞台上手 音響電源盤

<input type="checkbox"/> カムロック	
MCCB 3P 150AT	
1Φ3W +E E1016(メス)	

K-舞台上手 音響電源盤

舞台上手袖コネクター盤

K-舞台下手 音響電源盤

舞台下手袖コネクター盤

客席回線

音響PA前

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M)	E
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x2
<input type="checkbox"/> BNC	x2

コネクターボックス位置
(客席番号)

1- 12-32,33

PA卓設置可能客席

客席撤去可 1-13,14列

音響PA中

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M)	F
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x2
<input type="checkbox"/> BNC	x2

1- 20-33,35

客席背倒れ可 1-21列25~45

音響PA後

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M)	F
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x2
<input type="checkbox"/> BNC	x2

1- 31-33,34

客席背倒れ可 1-32列

客席撤去可 1-33列

5Fホワイエコネクター

<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> XLR (M,F)	x2
<input type="checkbox"/> 運営系映像	x1
<input type="checkbox"/> BNC	x2
<input type="checkbox"/> SpeakON	x2

1F荷捌き(屋外用)

<input type="checkbox"/> MCCB 3P 250AT	
1Φ3W	x1
<input type="checkbox"/> XLR (M,F)	x32
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M,F)	x2
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> BNC	x5
<input type="checkbox"/> 光	x4

全ての回線が下手袖パッチ架とのトランク回線となっております。

熊本城ホール メインホール

音響回線図(6,7,8F)

プロセLすのこコネクター

□30A C型	x2
□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x4
□インカム	A~D
□SpeakON	x4

第一シーリング

□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x2
□インカム	A~D

下手第二シーリング


□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x2
□インカム	A~D
□BNC	x2

フォロースポット室 下手

□20A 平行2口	x1
□XLR (M,F)	x2
□インカム	A~D
□BNC	x1

下手フロントサイド (フロント二段目 6F)

□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x2
□インカム	A~D
□BNC	x2
□SpeakON	x2

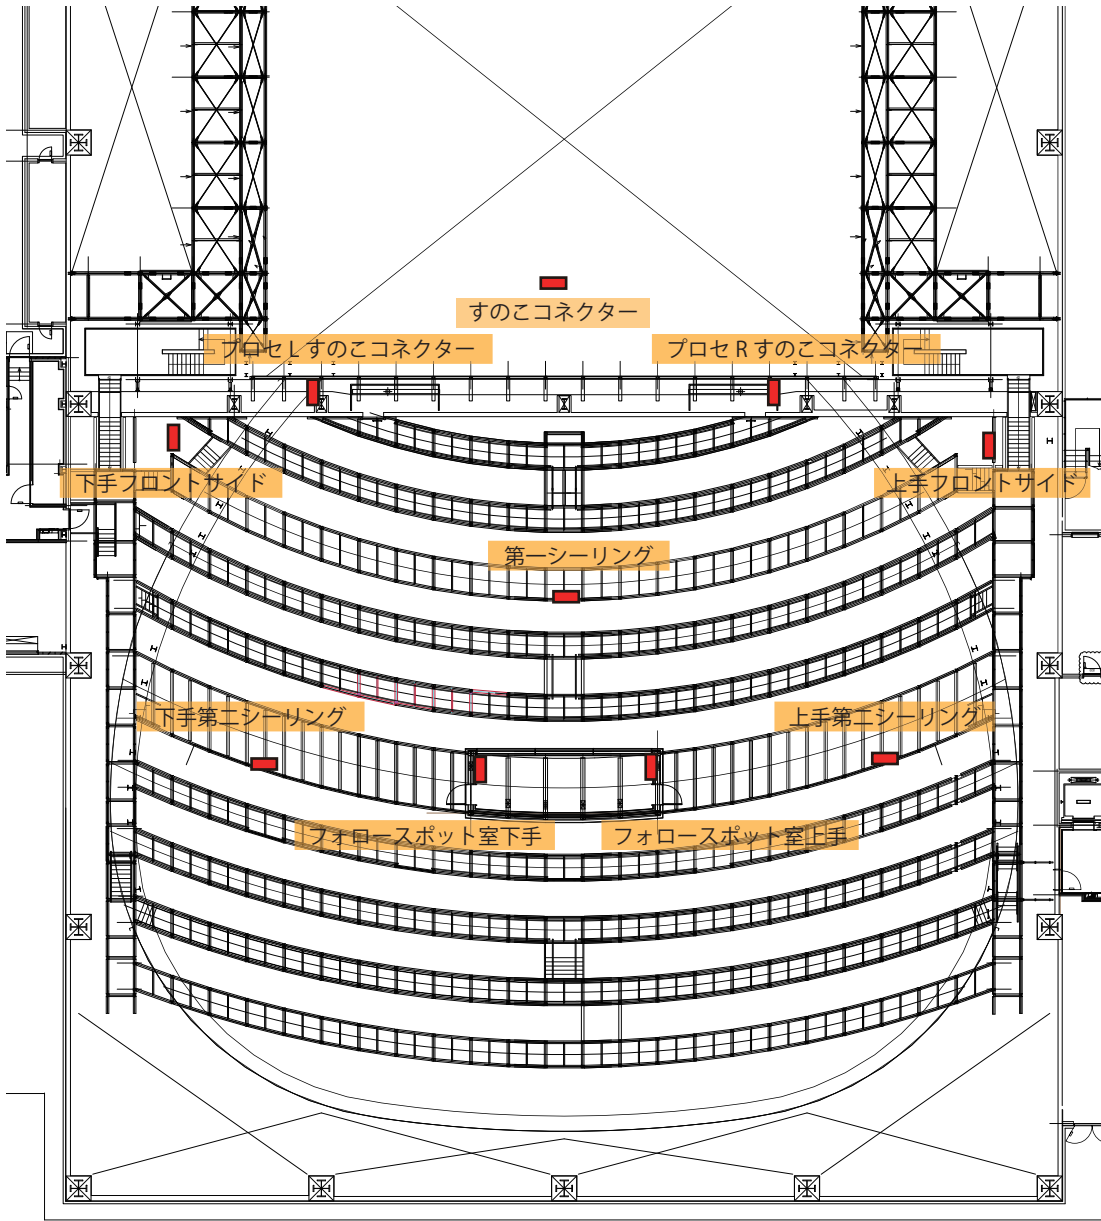

すのこコネクター

□30A C型	x2
□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x4
□インカム	A~D
□SpeakON	x4

プロセRすのこコネクター

□30A C型	x2
□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x4
□インカム	A~D
□SpeakON	x4

上手第二シーリング

□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x2
□インカム	A~D
□BNC	x2

フォロースポット室 上手

□20A 平行2口	x1
□XLR (M,F)	x2
□インカム	A~D
□BNC	x1

上手フロントサイド (フロント二段目 6F)


□20A 平行2口	x2
□XLR (M,F)	x2
□インカム	A~D
□BNC	x2
□SpeakON	x2

7Fホワイエコネクター

□20A 平行	x1
□XLR (M,F)	x2
□運営系映像	x1
□BNC	x2
□SpeakON	x2

熊本城ホール メインホール

音響回線図(客席)

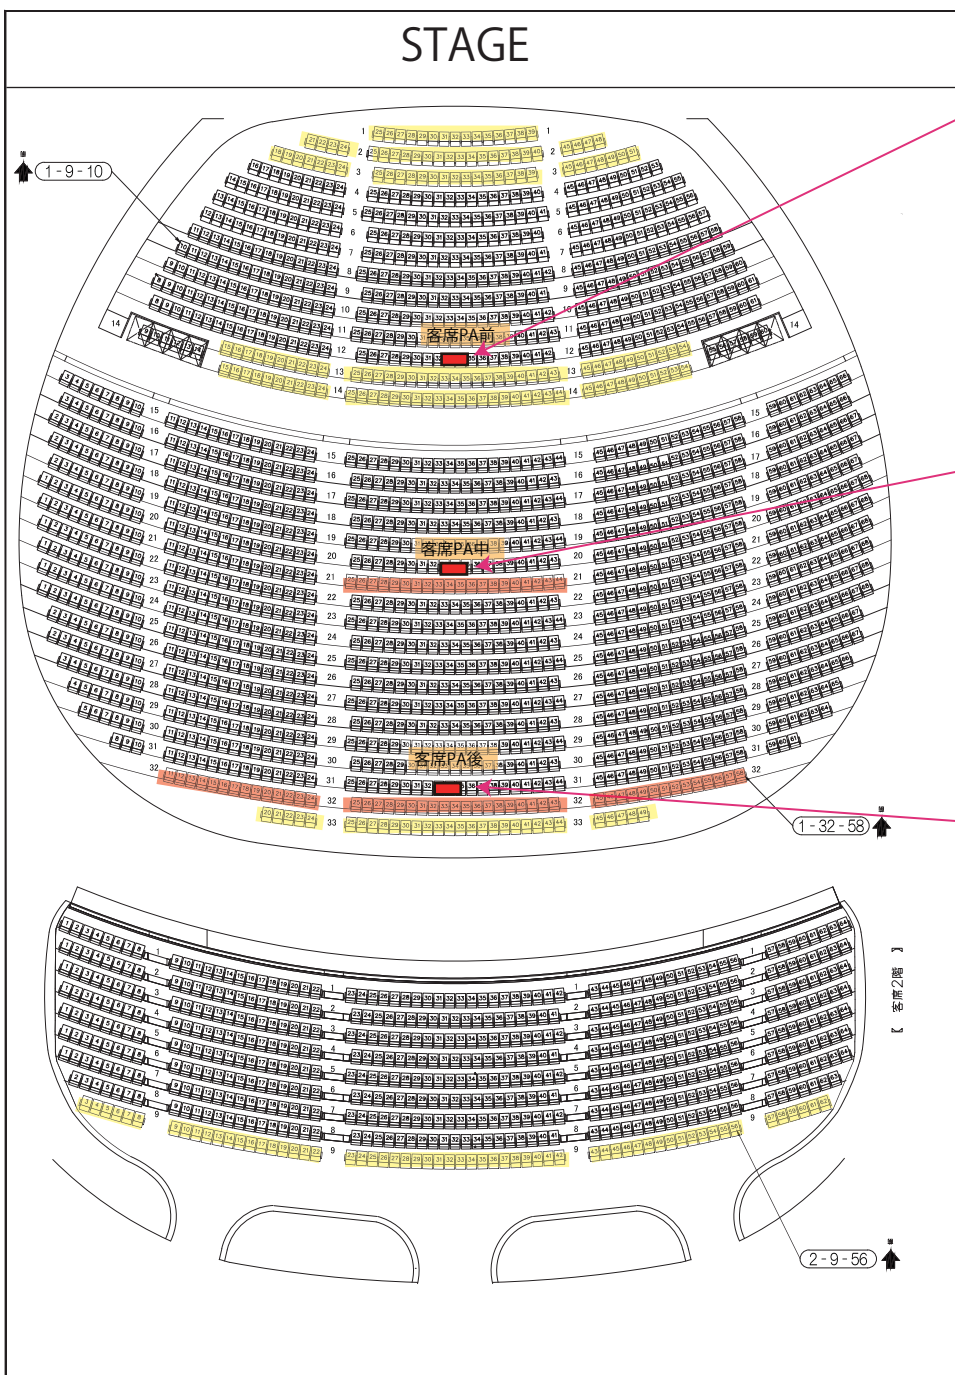

音響コネクター BOX

客席PA前

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M)	E
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x2
<input type="checkbox"/> BNC	x2

コネクタボックス位置
(客席番号)

1- 12-32,33

客席PA中

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M)	F
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x2
<input type="checkbox"/> BNC	x2

コネクタボックス位置
(客席番号)

1- 20-33,35

客席PA後

<input type="checkbox"/> 30A C型	x2
<input type="checkbox"/> 20A 平行	x2
<input type="checkbox"/> 16Ch FK (M)	F
<input type="checkbox"/> インカム	A~D
<input type="checkbox"/> LAN	x2
<input type="checkbox"/> BNC	x2

コネクタボックス位置
(客席番号)

1- 31-33,34

※舞台袖から客席PA後まで75mぐらいケーブル
が必要です。(設置位置による)

客席扉

ケーブルは、
扉上部へ引っ掛ける仕組み
となっています。



仮設調整卓用テーブル

☐ 長机 x4

W1800 x D600

☐ 専用机 x2

W1800 x D1100 (耐荷重 200Kg)

☐ 専用机 x1

W1800 x D 600 (耐荷重 200Kg)



専用机 W1800 x D1100

☐ 背倒れ可能座席

1- 21-25 ~ 1- 21-44

1- 32-11 ~ 1- 32-58

☐ 移動可能座席

1- 1-25 ~ 1- 1-39

1- 2-21 ~ 1- 1-48

1- 3-18 ~ 1- 3-51

1-13-15 ~ 1-13-54

1-14-15 ~ 1-14-54

1-33-20 ~ 1-33-49

2- 9- 3 ~ 2- 9-62